

Commande numérique de ventilateur de salle de bains

Honeywell



Une ventilation adéquate est avantageuse pour toutes les maisons. La nouvelle commande électronique de salle de bains Honeywell peut réguler un ventilateur de salles de bains pour qu'il réponde aux normes ASHRAE 62.2 en matière de ventilation, ce qui vous permet d'offrir une solution optimale de régulation de la ventilation – une solution à la fois ingénieuse, abordable et efficace.


Commande numérique de ventilateur de salle de bains

UNE RÉGULATION INGÉNIEUSE, ABORDABLE ET EFFICACE DE LA VENTILATION

Installation facile —
S'installe à la place d'un interrupteur ordinaire.

Fonctionnement simple —
Il suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt ou de programmer la commande pour qu'elle fonctionne à des périodes précises de la journée pour obtenir un rendement énergétique et un confort accrus.

Minuterie en option —
Minuterie de 60 minutes, réglable par intervalles de 5 minutes.

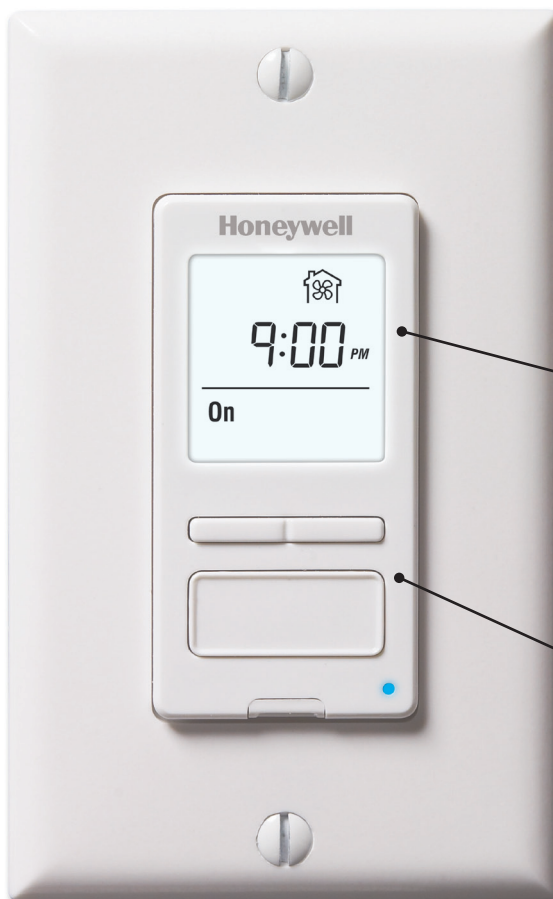

Répond aux normes ASHRAE 62.2 en matière de ventilation — Recommandées ou requises dans la plupart des États et des provinces pour les nouvelles constructions ou les rénovations qui nécessitent un permis.

Afficheur pratique — Afficheur rétroéclairé permettant de bien voir l'heure.

Choix de la couleur — Premier White^{MC} (illustration avec caractéristiques) ou amande (illustration à la droite).



NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
HVC0001	Commande numérique de ventilateur de salle de bains – Premier White ^{MC}
HVC0002	Commande numérique de ventilateur de salle de bains – amande

Solutions de régulation et d'automatisation

Aux États-Unis :

Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992

Au Canada :

Honeywell Limited
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9

www.customer.honeywell.com

**Garantie
limitée de**

5 — ANS

50-1331F GK
Mars 2011
© 2011 Honeywell International Inc.

TABLEAU DES DÉBITS VOLUMIQUES SELON LA NORME ASHRAE 62.2

Surface de plancher (pi²)	Chambres à coucher				
	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	> 7
< 1500	30	45	60	75	90
1501 - 3000	45	60	75	90	105
3001 - 4500	60	75	90	105	120
4501 - 6000	75	90	105	120	135
6001 - 7500	90	105	120	135	150
> 7500	105	120	135	150	165

NORMES ANSI / ASHRAE 62.2-2010 TABLEAU 4.1 A (I-P) Exigences – air de ventilation (pi³/min)

Honeywell