

Installation Instructions:

Titan, Spartan, Goliath and Goliath Furnace Series Secondary Condensate Pans & 4000 Series Switches



Work Safe, READ THIS!

ATTENTION: FAILURE TO READ AND COMPLY WITH ALL WARNINGS, CAUTIONS AND INSTRUCTIONS PRIOR TO STARTING INSTALLATION MAY CAUSE PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND VOID WARRANTY.

STOP/READ: This device must be installed in accordance with manufacturer's instructions. This unit must be in accordance with all applicable local plumbing, drainage and electrical codes.

WARNING: Remove electrical shock hazard – **DISCONNECT THE POWER BEFORE INSTALLATION** to avoid electrical shock and/or equipment damage. **Do not use on circuits exceeding 24 volts** to avoid damage to switch, shock or fire hazard.

CAUTION: In some situations the switch may cause the unit to rapidly cycle on and off as water level rises slowly in pan. After a brief period the unit will turn off completely. Condensation drain must be serviced if this occurs.

CAUTION: In any installation where property damage and/or personal injury might result from an inoperative switch due to power outages, a back-up system(s) and or alarm should be installed.


NOTICE: The *AquaGuard* Drain pans and float switches must only be installed by a licensed contractor or under the direct supervision of same. Condensation pan must be properly maintained after installation and be kept free from foreign objects, rust or other obstructions that might interfere with the proper operation of the *AquaGuard* float switch.

TITAN DRAIN PAN INSTALLATION:


(To ensure proper performance of product, instructions must be followed.)

1. Inspect the drain pan for any shipping damage that may have occurred. If cracked or broken, DO NOT USE.
2. Make sure drain pan is a minimum of 3" greater (1.5" clearance per side) in length and width than the equipment dimension.
3. Make sure the pan-mounting surface is level and free of any debris.
4. For solid surface applications, place HVAC unit on blocks or 2-4x4 boards running the full length of the Titan pan between the HVAC unit and the Titan pan between the HVAC unit and the pan on either of the water displacement ridge. (fig. 1)
5. For hanging application, place 2-4x4 boards running the full length of the Titan pan between the HVAC unit and the pan on either side of the water displacement ridge. (fig. 2). Pressure treated wood will not damage the pan.
6. Approved steel supports are to be placed 6" to 8" from the end of the 4x4 as shown. (fig. 3).


IMPORTANT! When brazing, take precautions to prevent pan from coming in contact with torch heat or brazing materials. It's recommended that a damp cloth be placed under the lines being brazed.

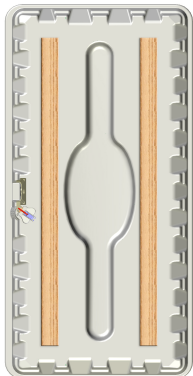

(fig. 1)

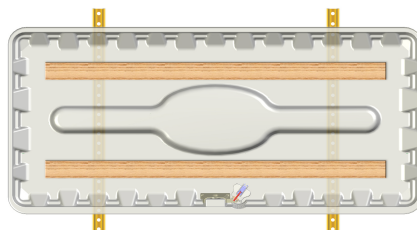

(fig. 2)

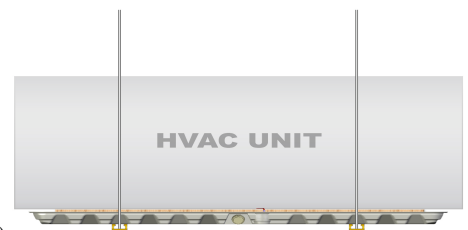


(fig. 3)

HORIZONTAL INSTALLATION OF SPARTAN, GOLIATH, AND GOLIATH FURNACE DRAIN PAN:


(To ensure proper performance of product, instructions must be followed.)

1. Refer to Furnace/Air Handler instructions prior to installation.
2. Inspect the drain pan for any shipping damage that may have occurred. If cracked or broken, DO NOT USE.
3. Make sure drain pan is a minimum of 3" greater (1.5" clearance per side) in length and width than the equipment dimension.
4. Make sure the pan-mounting surface is level and free of any debris.
IMPORTANT! When brazing, take precautions to prevent pan from coming in contact with torch heat or brazing materials. It's recommended that a damp cloth be placed under the lines being brazed.
5. Insert rubber Vibration Isolators (Spartan, Goliath and Goliath Furnace series only) in the most appropriate support receptacles. (fig.4) It is not necessary to fill every receptacle.
6. For non-furnace applications, position air handler in the center of the pan. (fig. 5)
7. For furnace installations, refer to manufacturer's instructions regarding clearance specifications. Optional AG-MJ1 Riser Kit may be used to achieve additional 1" clearance between furnace and pan.
8. For furnace installations, position the furnace with the heavy side of the unit resting on "back side" of the pan, i.e. the side directly opposite of the float switch. (fig. 4)

Caution: AquaGuard SPARTAN and GOLIATH FURNACE SERIES Drain Pans are not designed for hanging applications.

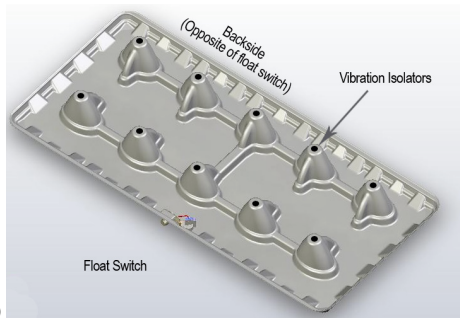

(fig. 4)

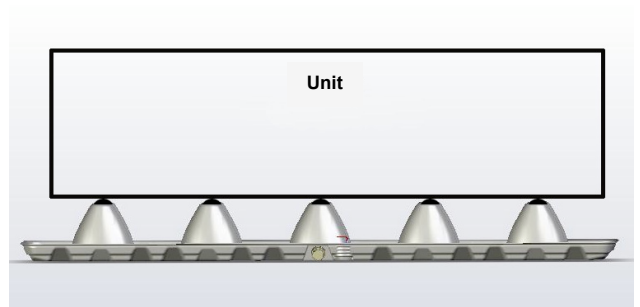

(fig. 5)

Goliath Air Handler Pan Installation:

- Safely hang or place pan on flat level surface.
- When hanging, pans must be supported equally at least 8" from each end by an approved support system, and approved by local code.
- Check your local building codes before installation.

Goliath Furnace and Spartan Pan Installation:

- **DO NOT HANG** Goliath Furnace or Spartan pans!
- Position pan on flat level surface only.
- Follow all manufacturer's installation instructions.
- Check your local building codes before installation.

GOLIATH FURNACE DRAIN PAN VERTICAL INSTALLATION:

(To ensure proper performance of product, instructions must be followed.)


1. Inspect the drain pan for any shipping damage that may have occurred. If cracked or broken, DO NOT USE.
2. Make sure drain pan is a minimum of 3" greater (1.5" clearance per side) in length and width than the equipment dimension.
3. Make sure the pan-mounting surface is level and free of any debris.
4. Insert one rubber Vibration Isolator at each strategic support location where the appliance makes contact with the drain pan. NOTE: It is not necessary to fill all the vibration isolator receptacles. (fig. 6)
5. Position furnace in the center of the pan. (fig. 7)

Caution: AquaGuard SPARTAN and GOLIATH FURNACE SERIES Drain Pans are not designed for hanging applications.



(fig. 6)

**NOTE: Must use
Vibration Isolators**




(fig. 7)

NOTE: Refer to equipment manufacturer's instructions regarding "zero clearance" installation. Optional AG-MJ1 Riser Kit may be used to achieve additional 1" clearance between furnace and pan.

AG-4100, AG-4200 & AG-4300 FLOAT SWITCH AND DRAIN INSTALLATION ON TITAN, SPARTAN, GOLIATH AND GOLIATH FURNACE DRAIN PANS:


(To ensure proper performance of product, instructions must be followed.)

1. Remove the threaded nut from the drain housing/ float switch carrier. (fig. 8)

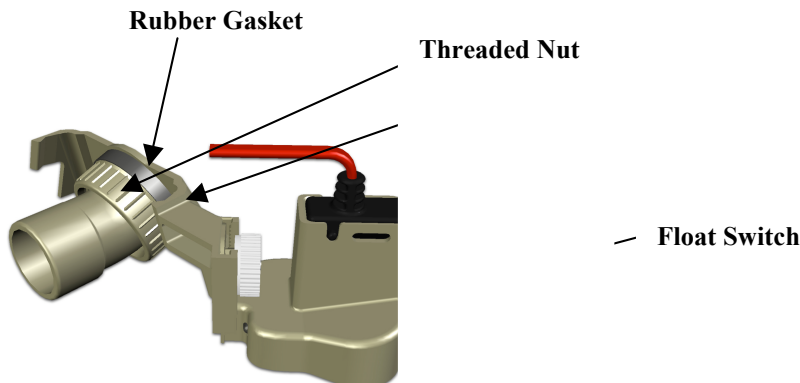


(fig. 8)

2. Install the drain housing from inside the pan MAKING SURE THE RUBBER GASKETS ARE ON THE INSIDE OF THE PAN. (fig. 9)
3. Screw the nut onto the drain housing from outside the pan and securely hand tighten. (fig. 10)

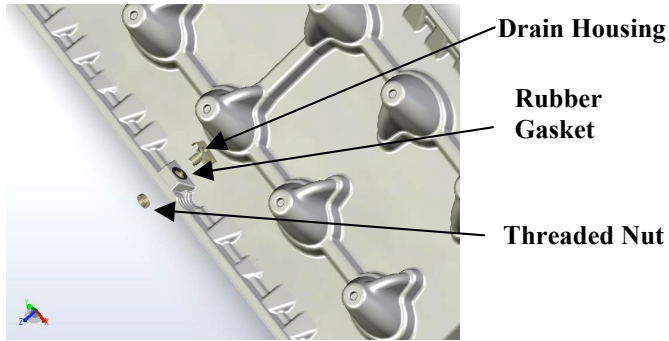


(fig. 9)

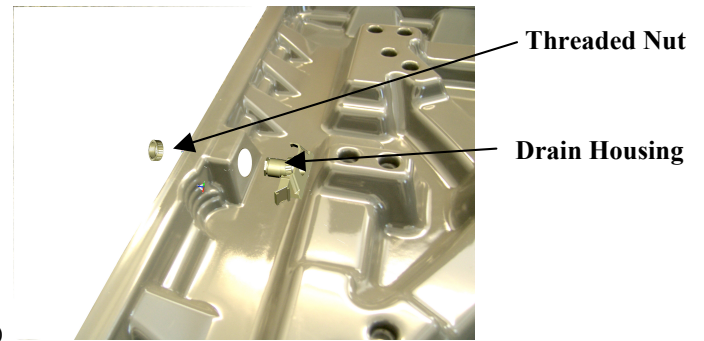

(fig.10)


4. Install the Float Switch onto the Drain Housing by inserting flat plastic slide into the corresponding receptacle on the housing. (figs. 10,11,12)

Slide Down & insert Switch

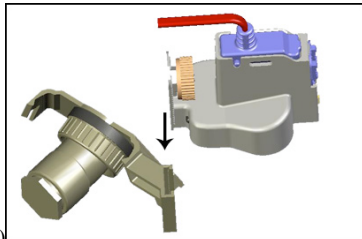


(fig. 11)

in to the Drain Housing

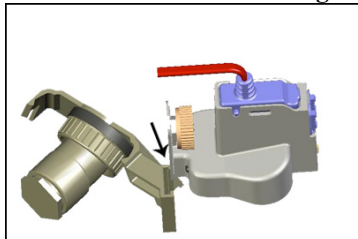

(fig. 12)


to connect Switch & Housing

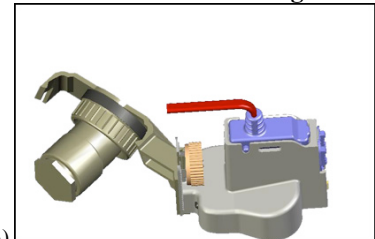

(fig.13)


6. Position the switch at the desired height and hand tighten the height adjustment wheel. Make adjustments with the height adjustment wheel and float sensitivity slide. (figs. 14, 15)

Height Adjustment Wheel

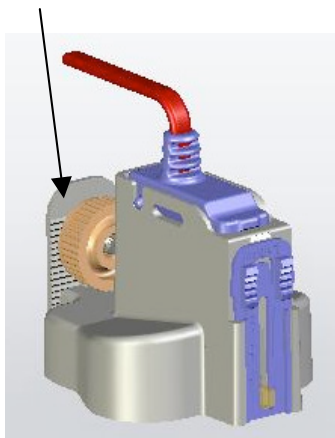

(fig. 14)

Adjust slide to raise & lower float sensitivity

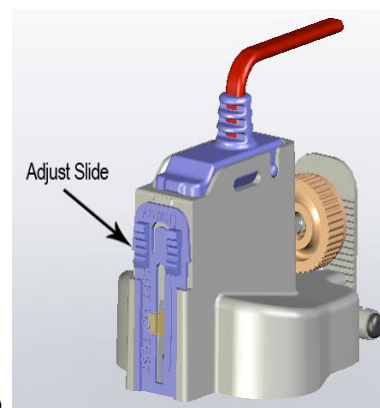

(fig. 15)

PLUMBING:

(To ensure proper performance of product, instructions must be followed.)


Run the condensate lines, if required, in accordance with applicable codes.

WIRING the AG-4100, AG-4200 & AG-4300:


(To ensure proper performance of product, instructions must be followed.)

1. Double check that the power is disconnected to the unit at the main panel prior to moving to step 2.
Refer to the appliance manufacturer's installation and operating instructions and also review wire layout in their instructions.
2. Locate the red wire coming from the 24 volt thermostat "R" terminal.
3. Disconnect or cut red wire. Connect to one of the switch leads using wire nut. Connect the other switch lead to terminal of unit or the other end of the cut wire using a wire nut. Incorporating both switch wires in the red circuit will shut the unit completely off.
4. Test the switch. (At start-up check initial amperage load.)
 - A. With unit on, test switch by sliding check float tab up. (fig. 16) **Unit should stop running if switch is correctly wired.**
 - B. To test switch responsiveness fill pan with water to ensure that the switch stops the unit before the pan overflows. Remove water.
5. Place the ATTENTION sticker on unit in a clearly visible location. (fig. 17)

**Slide tab up to test switch.
Unit will shut off if correctly wired.**

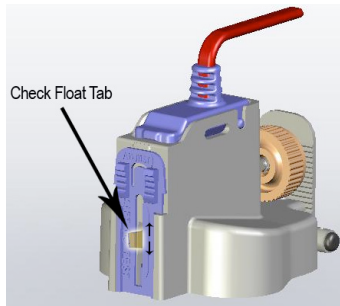

(fig. 16)

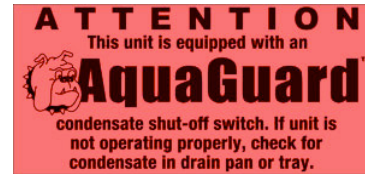

(fig. 17)

Float Switch Limited Warranty and Limitation of Liability

The limitations of liability set forth below include body and all component parts as well as the product itself as a whole.

VENUE: Any purchaser or third party actions brought for any reason hereunder shall be commenced in Manatee County and no other jurisdiction, and such action shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Florida. Any notice herein shall be sent to Resource Conservation Technologies, Inc., by certified or registered mail at 3711 Cortez Road W, Suite 300, Bradenton, FL 34210.

Resource Conservation Technologies ("RCT") warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser") of its AquaGuard Products, that they are free from defects in material or workmanship for the float switches for a period of one (1) year from date of purchase.. If within the listed coverage period (see below) this product shall prove to be defective, it shall be repaired or replaced at RCT's option, subject to the terms and conditions set forth below. Your original receipt of purchase is required to determine warranty eligibility.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS:

Purchaser must pay all labor and shipping charges necessary to replace product covered by this warranty. This warranty shall not apply to acts of God, nor shall it apply to products which, in the sole judgment of RCT have been subject to negligence, abuse, accident, tampering, misapplication, alteration; nor due to improper installation, operation or maintenance or storage; nor to other than normal application, use or service, including but not limited to, operational failures caused by corrosion, rust or other foreign materials in the system. Requests for service under this warranty shall be made by returning the defective product to the Retail outlet or to RCT as soon as possible after the discovery of any alleged defect. RCT will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible. No requests for service under this warranty will be accepted if received more than 31 days after the term of the warranty. This warranty sets forth RCT's sole obligation and purchaser's exclusive remedy for defective products. For your benefit and protection return the Warranty Registration Card to RCT within 30 (days) of installation. This will initiate the Warranty period and will allow us to contact you, should it become necessary. In the absence of a recorded Warranty Card, the Warranty period will begin upon product shipment from RCT. In the event that RCT attempts to contact consumers regarding a recall or other matter, and any damages occur, which could have been avoided by registration by the consumer, RCT shall have no liability. In all circumstances, RCT's maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid for the product alone. Warranty claims must be registered with RCT within thirty (30) days of damage or malfunction. RCT reserves the right to visit the site of the installation or to require documentation of the claim before assuming any responsibility under the provisions of this Warranty. Consumer agrees to inspect the product at the time of installation for any reasonable discernable defects and, further, agrees to inspect the product annually. Any damages occurring, which could have been avoided by proper inspection will not be the responsibility of RCT. RCT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR CONTINGENT DAMAGES WHATSOEVER TO THE PURCHASER OR ANY THIRD PARTY. THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL EXPRESS WARRANTIES. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTIES PROVIDED HEREIN. Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental and consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights that vary from state to state.

Resource Conservation Technologies - Bradenton, Florida USA

*See additional insert for pan warranty and registration card.

Instrucciones de Instalación:

Bandejas Titan, Spartan, Goliath y Series de Calefacción Goliath

Bandejas de Condensación Secundarias y Series de Suiches 4000

Trabaje con Precaución, LEA ESTO!

ATENCIÓN: OMITIR LA LECTURA RELACIONADA CON LA INSTALACIÓN, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, SE PUEDEN CAUSAR DAÑOS Y PREJUICIOS CORPORALES, ADEMÁS DE CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO Y PERDER LA GARANTÍA.

PARE/LEA: Este dispositivo debe ser instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta unidad debe estar de acuerdo con toda la plomería, drenaje y códigos eléctricos aplicables.

ADVERTENCIA: Elimine cualquier posible peligro relacionado con un corto circuito – DESCONECTE LA ELECTRICIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN para evitar cualquier corto circuito y/o posibles daños al equipo. No utilice circuitos que excedan 24 voltios para evitar daños al suiche, corto circuitos y peligros de incendio.

PRECAUCIÓN: En algunas situaciones el suiche puede hacer que la unidad complete el ciclo rápidamente por intervalos mientras que el nivel del agua se eleva lentamente en la bandeja. Después de un breve período la unidad se apagará completamente. Si esto ocurre, se debe aplicar el servicio al drenaje de condensación.

PRECAUCIÓN: En cualquier instalación donde los daños materiales y/o corporales pudieran causar que el suiche no funcione debido a interrupciones eléctricas, un sistema de precaución o alarma debe ser instalado.


AVISO: Las bandejas de drenaje y Suiches AquaGuard deben ser instalados solamente por un contratista licenciado o bajo la supervisión directa del mismo. La bandeja de condensación debe estar en buen mantenimiento después de la instalación y mantenerla alejada de objetos extraños, moho u otras obstrucciones que puedan interferir con el apropiado funcionamiento del suiche flotador de AquaGuard.

INSTALACIÓN DE LAS BANDEJA DE DRENAJE TITAN:


(Se deben seguir las instrucciones para asegurar el correcto funcionamiento del producto)

1. Inspeccione y examine bien la bandeja de drenaje para ver si hay algún daño causado por el envío. Si está agrietada o rota NO LA UTILICE.
2. Asegúrese que la bandeja tenga al menos 3 pulgadas más en ancho y largo que las dimensiones del equipo (1.5" de cada lado).
3. Cerciórese que la superficie de montaje de la bandeja esté a nivel y libre de cualquier posible corrosión.
4. Para aplicaciones en superficies sólidas, coloque la unidad de HVAC sobre bloques o láminas de madera de 2-4x4 con la medida completa del largo de la bandeja Titan o la medida de la bandeja con cualquier de los cantos de la dislocación del agua. (fig. 1).
5. Para aplicaciones con la bandeja guindada, coloque los bloques o láminas de madera de 2-4x4 con la medida completa del largo de la bandeja Titan entre la unidad de aire acondicionado y la bandeja en cualquier lado del canto de la dislocación del agua. (fig. 2). La madera especial tratada para soportar presión no dañará la bandeja.
6. Soportes de acero aprobados se deben colocar entre 6 y 8 pulgadas del final de la bandeja 4x4, como se muestra en la (fig. 3).


IMPORTANTE! Para aplicaciones relacionadas con equipos de calefacción, coloque la parte pesada del equipo en la parte trasera d la bandeja, es decir, del lado opuesto del suiche.

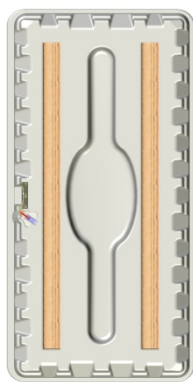

(fig. 1)

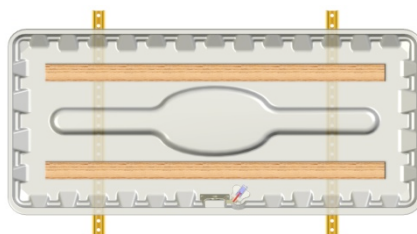

(fig. 2)

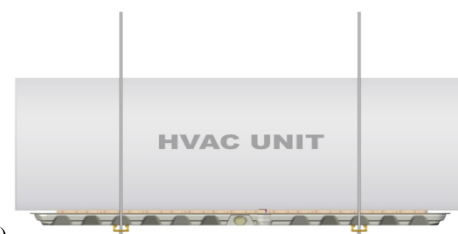

(fig. 3)


INSTALACIÓN HORIZONTAL DE LAS BANDEJAS SPARTAN Y GOLIATH Y DE LA BANDEJA DE CALEFACCIÓN DE DRENAJE GOLIATH:

(Se deben seguir las instrucciones para asegurar el correcto funcionamiento del producto).


1. Refiérase al manual de instrucciones antes de proceder con la instalación.
2. Inspeccione y examine bien la bandeja de drenaje para ver si hay algún daño causado por el envío. Si está agrietada o rota NO LA UTILICE.
3. Asegúrese que la bandeja tenga al menos 3" más en ancho y largo que las dimensiones del equipo (1.5" de cada lado).
4. Cerciórese que la superficie de montaje de la bandeja esté a nivel y libre de cualquier posible corrosión. **IMPORTANTE!** Cuando se sueldan las líneas de refrigeración, tome las apropiadas precauciones para evitar que la bandeja tenga contacto con alguna fuente de calor o material de soldadura. Se recomienda colocar un paño húmedo debajo de las partes soldadas.
5. Inserte los aislantes de vibración en cada locación estratégica para el correcto soporte de la unidad (para las bandejas de Spartan y las series de bandejas Goliath de calefacción) vea la (fig. 4)
6. Para la instalación de bandejas normales (no de calefacción) posicione el equipo en el centro de la bandeja (fig. 5).
7. Para la instalación de bandejas de calefacción, refiérase al manual de instrucciones. Usted puede adquirir, opcional, el Kit elevador AG-MJ1 para obtener una pulgada adicional entre la bandeja de calefacción y el equipo.

- Para la instalación de bandejas de calefacción, posicione el equipo con la parte más pesada sobre la parte trasera de la bandeja, es decir, colocarla en el lado opuesto al suiche flotador (fig. 4)

Precaución: La bandeja de AquaGuard SPARTAN y las Series de bandejas de drenaje de calefacción GOLIATH no son diseñadas para aplicaciones en que se requiere guindar la bandeja.

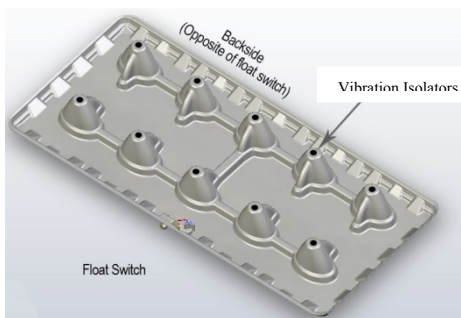

(fig. 4)

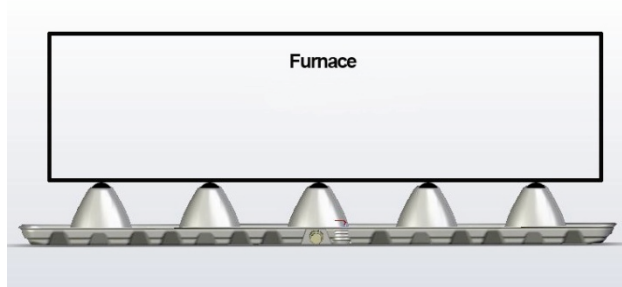

(fig. 5)

Instalación de Bandeja Goliath guindada:

Guinde o coloque la bandeja sobre una superficie plana. Cuando guinde la bandeja, ésta debe tener un soporte de un mínimo de 8 pulgadas de los bordes, según los sistemas y códigos locales de instalación y soporte. Chequear los códigos locales del edificio o casa antes de la instalación.

Instalación de Bandeja Spartan y Bandeja Goliath de Calefacción:

NO CUELGUE O GUINDE la bandeja de calefacción Goliath o la bandeja Spartan! Coloque la bandeja solamente en una superficie plana o nivelada. Siga al pie de la letra el manual de Instrucciones. Chequear los códigos locales del edificio o casa antes de la instalación.

INSTALACIÓN VERTICAL DE LA BANDEJA DE CALEFACCIÓN DE DRENAJE GOLIATH:


(Se deben seguir las instrucciones para asegurar el correcto funcionamiento del producto).

- Inspeccione y examine bien la bandeja de drenaje para ver si hay algún daño causado por el envío. Si está agrietada o rota no la utilice.
- Asegúrese que la bandeja tenga al menos pulgadas más en ancho y largo que las dimensiones del equipo (1.5" de cada lado).
- Cerchiórese que la superficie de montaje de la bandeja esté a nivel y libre de cualquier posible corrosión.
- Si la bandeja es suspendida, asegúrese que los soportes sean adecuados en cuanto a firmeza, fuerza y propiamente espaciados para proporcionar un correcto soporte de la misma y del equipo. Inserte los aislantes de vibración en cada locación estratégica para el correcto soporte de la unidad. (fig. 6)
- Coloque el equipo en el centro de la bandeja. (fig. 7)

Precaución: La bandeja de AquaGuard SPARTAN y las Series de bandejas de drenaje de calefacción GOLIATH no son diseñadas para aplicaciones en que se requiere guindar la bandeja.



(fig. 6)



(fig. 7)


NOTA: Debe usar los Aislantes de Vibración


NOTA: Refiérase a las instrucciones de instalación del equipo cuando hay "Cero distancia". Kit opcional de elevación AG-MJ1 se puede usar para alcanzar 1 pulgada de distancia entre el equipo y la bandeja.

INSTALACIÓN DE LOS SUICHES FLOTADORES AG-4100, AG-4200 Y AG-4300 EN LA BANDEJAS TITAN, SPARTAN, GOLIATH Y LAS BANDEJAS DE CALEFACCIÓN GOLIATH:

(Se deben seguir las instrucciones para asegurar el correcto funcionamiento del producto).


- Remueva la rosca de la tuerca del drenaje/suiche flotador. (fig. 8)

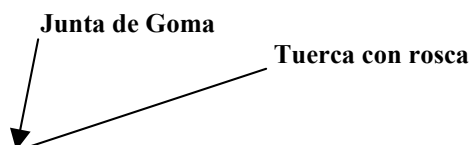

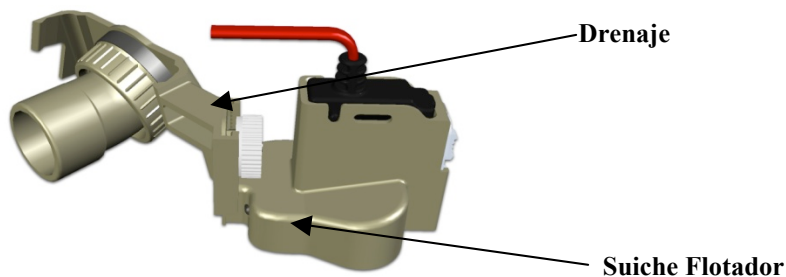


(fig. 8)

2. Instale el drenaje desde la parte de adentro de la bandeja ASEGURÁNDOSE QUE LAS JUNTAS DE GOMA ESTÉN POR LA PARTE DE ADENTRO DE LA BANDEJA. (fig. 9)
3. Enrosque la tuerca al drenaje por la parte de afuera de la bandeja y apriete la tuerca con la mano. (fig. 10)

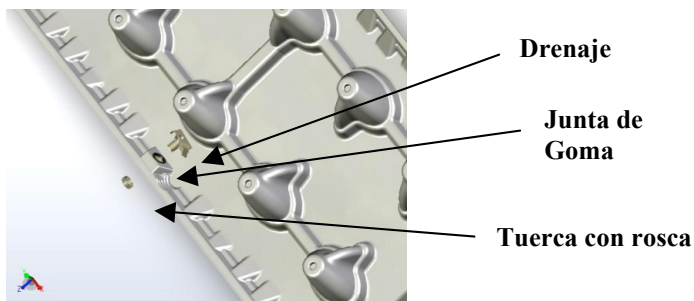


(fig. 9)

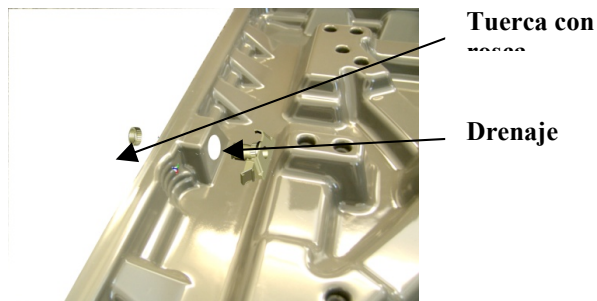


(fig. 10)

4. Instale el suiche al drenaje insertando el plástico dispositivo deslizador en el correspondiente rectángulo en el drenaje. (figs. 11,12,13)


Deslice hacia abajo, inserte suiche en el drenaje para conectar el drenaje con el suiche

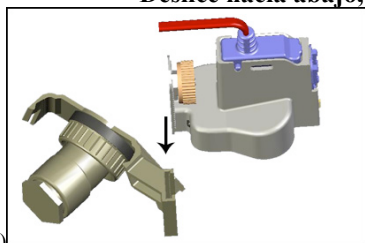

(fig. 11)

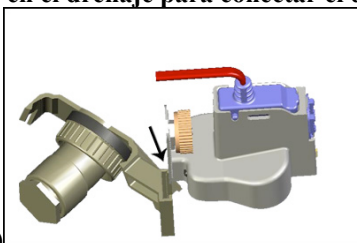


(fig. 12)

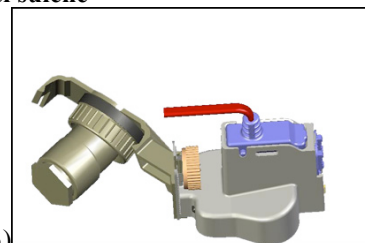

(fig. 13)


5. Coloque el suiche a la altura deseada y apriete o ajuste la rosca con la mano. Haga los ajustes necesarios con la rosca de ajuste y la palanca de sensibilidad. (figs. 14, 15)

Rosca de Ajuste de Altura

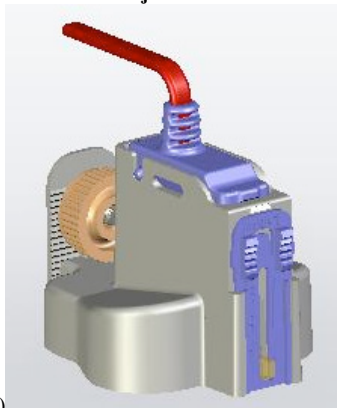

(fig. 14)

Ajuste la palanca para elevar o desevar la sensibilidad del suiche flotador

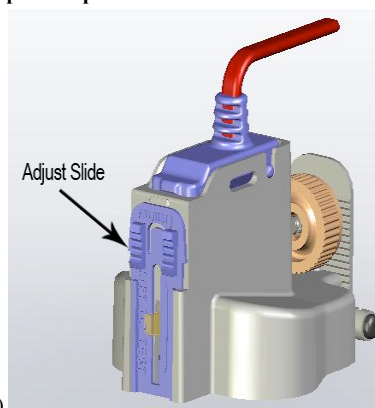

(fig. 15)

PLOMERÍA:

(Se deben seguir las instrucciones para asegurar el correcto funcionamiento del producto.)


Pruebe las líneas de condensamiento en caso de ser requerido de acuerdo a los códigos aplicables.

CABLEADO DEL AG-4100, AG-4200 Y AG-4300:


(Se deben seguir las instrucciones para asegurar el correcto funcionamiento del producto).

1. Verifique que la electricidad esté desconectada de la unidad principal antes de seguir con el siguiente paso. Refiérase a las instrucciones de instalación y funcionamiento de la unidad de aire acondicionado o de refrigeración y también revise el cableado.
2. Localice el cable rojo que proviene del termostato de 24 voltios o terminal "R".
3. Desconecte o corte el cable rojo. Conecte el otro interruptor o suiche al terminal en la unidad que normalmente aceptaría el cable rojo. Incorporando el suiche en serie con el cable rojo o (circuito de enfriamiento) apagará la unidad si hay algún problema u obstrucción en el condensamiento.
4. Probando el suiche. (Al comenzar chequee la carga inicial de amperaje.)
 - A. Con el equipo encendido, Pruebe el suiche moviendo hacia arriba la pequeña palanca (fig. 16) **La unidad que condensa debe parar o dejar de funcionar si el suiche esta correctamente instalado y cableado.**
 - B. Para probar la sensibilidad del suiche, llene la bandeja con agua para asegurarse que el suiche deja de funcionar antes de que el agua se desborde de la bandeja. Remueva el agua.
5. Coloque la calcomanía de ATENCIÓN en un lugar visible sobre el equipo. (fig. 17)

**Deslice la palanca hacia arriba para probar el suiche.
La unidad se apagará si esta cableada correctamente.**

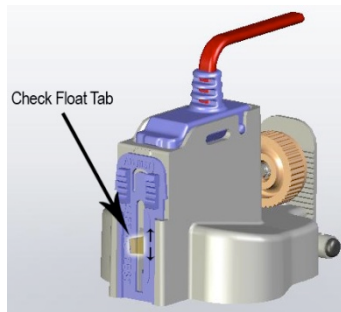

(fig. 16)

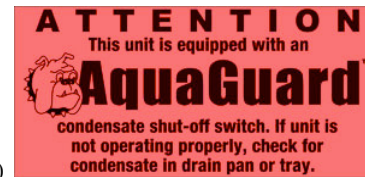

(fig. 17)

Garantía Limitada del suiche flotador y Limitación de Responsabilidades

Las limitaciones de responsabilidad citadas abajo incluyen el cuerpo y todas las piezas componentes así como el producto mismo en su totalidad.

LUGAR: Cualquier acción del comprador o tercero traída por cualquier razón expuesta a continuación será comenzada en el Condado de Manatee y ninguna otra jurisdicción, y tal acción será gobernada y construida en acuerdo con las leyes del Estado de la Florida. Cualquier aviso adjunto será enviado a Resource Conservation Technologies, Inc., por el correo certificado o registrado en el 3711 Cortez Road W, Suite 300, Bradenton, FL 34210.

Resource Conservation Technologies ("RCT") establece que las autorizaciones al comprador de consumo original ("Comprador") de sus **productos AquaGuard**, que estos son libre de defectos en la materia o habilidad. Si dentro del período mencionado en la cobertura (véase abajo) este producto resulta defectuoso, será reemplazado o substituido en la opción de RTC, conforme a los términos y condiciones dispuestos a continuación. Su recibo original de compra se requiere para determinar la elegibilidad de la garantía.

CONDICIONES Y TÉRMINOS GENERALES:

El comprador debe pagar todo el trabajo, el envío y cargos necesarios para reemplazar el producto cubierto por esta garantía. Esta garantía no aplicará a actos de Dios, ni irá aplicada a productos que, en el único juicio de RCT ha sido susceptible a la negligencia, abuso, accidente, manipulación, mala aplicación, modificación; ni debido a la incorrecta instalación, ni debido a la operación, conservación o almacenamiento; ni de otra manera que la aplicación normal, el uso o el servicio, inclusive pero no limitado a, los fracasos operacionales causados por la corrosión, la oxidación ni otras materias extranjeras en el sistema. Los pedidos para el servicio bajo esta garantía serán hechos devolviendo el producto defectuoso al punto de venta al por menor o a RCT tan pronto como sea posible después del descubrimiento de algún defecto pertinente. RCT tomará subsiguientemente la acción correctiva tan pronto como razonablemente sea posible. Ningún pedido para el servicio bajo esta garantía se aceptará después de 31 días de suspenderse el término de la garantía. Esta garantía expone que RCT tiene una única obligación y es el comprador el remedio exclusivo para productos defectuosos. Para su beneficio y protección devuelva la tarjeta de registro de garantía a RCT antes de los 30 días de la instalación. Esto iniciará el período de garantía y nos permitirá contactarlo, si es necesario. En caso de que no se tenga la tarjeta de registro de garantía, el período de garantía se iniciará cuando el producto es enviado desde RCT. En caso que RCT intente contactar consumidores en relación a la devolución de una llamada o cualquier otro caso, y ocurre algún daño, el cual ha podido ser evitado si el consumidor hubiese registrado el producto, RCT no se hará responsable por los daños causados. En cualquier circunstancia, la cobertura de RCT no excederá el precio del producto pagado al momento de realizar la compra. Los reclamos de garantía deben ser registrados con RCT dentro de los 30 días del daño o mal funcionamiento del producto. RCT reserva el derecho de visitar el lugar de la instalación o requiere la documentación necesaria del reclamo antes de asumir cualquier responsabilidad bajo las proviciones de esta garantía. El consumidor acuerda en inspeccionar el producto en el momento de la instalación por cualquier defecto razonable, y más allá acuerda en inspeccionar el roducto anualmente. Cualquier daño ocurrido, el cual haya podido ser evitado siguiendo una adecuada inspección, RCT no se hará responsable del mismo. RCT NO SE HARA RESPONSABLE DE DAÑOS CONSECUTENTES, CAUSUALES Y/O CONTINGENTES. LAS GARANTIAS PRECEDENTES SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE TODAS EXPRESAN GARANTIAS. LAS GARANTIAS IMPLICADAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A LAS GARANTIAS IMPLICADAS DE MERCANTILISMO Y SALUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, NO SE EXTENDERAN MAS ALLA DE LA DURACION APLICABLE EXPRESADAS EN LAS GARANTIAS PROPORCIONADAS. Algunos estados indican no permitir la exclusión de la limitación de daños casuales y consecuentes en cuál una garantía implicada sea aplicable, así que por encima de las limitaciones o exclusiones no se podrá aplicar a usted. Esta garantía le da derechos legales especificos y usted puede tener también otros derechos legales que varíen de estado en estado.

Resource Conservation Technologies - Bradenton, Florida USA

*Vea la hoja adicional o volante para la tarjeta de registro de garantía de la bandeja